

Avis Technique 14.1/13-1931_V2-E1

Extension de l'Avis Technique 14.1/13-1931_V2

*Raccords pour tubes en
matière plastique
Plastic pipe fittings*

>B< Flex - Raccords à sertir pour tube PER ou PB

Titulaire : Ningbo IDC International Trading Co., Ltd.
15FL, Xingye Building, No.901 East Baizhang Road,
CN-Ningbo 315000
Tél. : +86-574-27670666
Fax : +86-574-27670600
Internet : www.idcgroup.com.cn
E-mail : idcnb@idcgroup.com.cn

Distributeur : IBP ATCOSA SL
Poligono Industrial Quintos Aeropuerto
Apartado, 16
ES-14080 Cordoba

Groupe Spécialisé n° 14.1

Equipements-Systèmes de canalisations pour le sanitaire et le génie climatique

Publié le 22 novembre 2018



Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques
d'Application

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr

Le Groupe Spécialisé n°14.1 « Equipements – Systèmes de canalisations pour le sanitaire et le génie climatique » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné le 03 octobre 2018, la demande de la Société NINGBO IDC International Trading Co., Ltd. titulaire de l’Avis Technique 14.1/13-1931_V2 relatif aux raccords pour tubes en matière plastique « PRESS-ID », de voir étendre cet Avis au même produit distribué par la Société IBP ATCOSA SL sous l’appellation commerciale «>B< Flex – Raccords à sertir pour tube PER ou PB». Le Groupe Spécialisé n°14.1 a formulé, concernant ce produit, l’Avis Technique ci-après.

AVIS

Compte tenu :

- de l’engagement de la société NINGBO IDC International Trading Co., Ltd. de ne fournir à la société IBP ATCOSA SL, en vue de la commercialisation sous la dénomination « >B< Flex – Raccords à sertir pour tube PER ou PB », que les raccords pour tubes en matière plastique « PRESS-ID »,
- de l’engagement de la société IBP ATCOSA SL, de ne distribuer sous l’appellation commerciale « >B< Flex – Raccords à sertir pour tube PER ou PB », que les raccords pour tubes en matière plastique « PRESS-ID » que lui fournit la société NINGBO IDC International Trading Co., Ltd.

Le Groupe Spécialisé n° 14.1 a formulé sur les raccords pour tubes en matière plastique « >B< Flex – Raccords à sertir pour tube PER ou PB » le même Avis que celui formulé sous le numéro 14.1/13-1931_V2, le marquage restant identique à celui de l’Avis Technique de base à l’exception de la désignation commerciale.

Cet Avis sera rendu caduc par dénonciation de l’une des deux parties.

Conclusions

Appréciation globale

L’utilisation du produit dans le domaine proposé est appréciée favorablement.

Validité

Identique à celle de l’Avis 14.1/13-1931_V2, soit le 30 novembre 2025.

*Pour le Groupe Spécialisé n° 14.1
Le Président*

Avis Technique 14.1/13-1931_V2

Annule et remplace l'Avis Technique 14/13-1931*V1

*Raccords pour tubes
en matière plastique
Plastic pipe fittings*

PRESS-ID

Titulaire : Ningbo IDC International Trading Co., Ltd.
15FL, Xingye Building, No.901 East Baizhang Road,
CN-Ningbo 315000
Tél. : +86-574-27670666
Fax : +86-574-27670600
Internet : www.idcgroup.com.cn
E-mail : idcnb@idcgroup.com.cn

Contact : Monsieur Olivier CARCONE
Agence Européenne du Chauffage et du Sanitaire (AECS)
21 rue de Bourgogne
FR-89510 Etigny
Tél. : +33-7-77-72-25-11
E-mail : olivier.carcone@idcnb.com

Groupe Spécialisé n° 14.1

Equipements – Systèmes de canalisations pour le sanitaire et le génie climatique

Publié le 22 novembre 2018



Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques
d'Application

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr

Le Groupe Spécialisé n° 14.1 « Equipements – Systèmes de canalisations pour le sanitaire et le génie climatique » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné le 03 octobre 2018, la demande de révision de l'Avis Technique 14/13-1931*V1 de la Société Ningbo IDC International Trading Co., Ltd relative aux raccords métalliques à sertir « PRESS-ID » pour tubes en matériaux de synthèse. Le Groupe Spécialisé n° 14.1 a formulé, concernant ce produit, l'Avis Technique ci-après qui annule et remplace l'Avis Technique 14/13-1931*V1.

1. Définition

1.1 Description succincte

Raccords métalliques à sertir en laiton, pour tubes en matériaux de synthèse en PEX ou PB destinés à véhiculer de l'eau chaude ou froide sous pression.

Dimensions : 12 x 1,1 – 16 x 1,5 – 20 x 1,9 – 25 x 2,3 et 32 x 2,9 (tubes de série S = 5 selon ISO 4065).

L'association de ces raccords avec des tubes semi-rigides de série S = 5 en PEX ou PB faisant l'objet d'Avis Technique constitue un système de famille A : Avis Technique formulé pour un type de raccord associé à des tubes sous Avis Technique.

1.2 Identification

Les éléments de marquage relatifs à la Certification CSTBat ou QB sont définis dans le Référentiel de Certification « Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux ».

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

- Classe 2 : 6 bar - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C/10 bar),
- Classe 4 : 6 bar - Radiateurs basse température, chauffage par le sol,
- Classe 5 : 6 bar - Radiateurs haute température,
- Classe « Eau glacée » : 10 bar.

Les classes d'application 2, 4 et 5 sont conformes à la norme ISO 10508 et correspondent aux conditions d'utilisation définies dans le tableau suivant :

Classe	Régime de service	Régime maximal	Régime accidentel	Application type
2	70°C 49 ans	80°C 1 an	95°C 100 h	Alimentation en eau chaude et froide sanitaire
4	20°C 2,5 ans + 40°C 20 ans + 60°C 25 ans	70°C 2,5 ans	100°C 100 h	Radiateurs basse température, chauffage par le sol
5	20°C 14 ans + 60°C 25 ans + 80°C 10 ans	90°C 1 an	100°C 100 h	Radiateurs haute température

Selon la norme ISO 10508 il est rappelé que quelle soit la classe d'application retenue le système doit également satisfaire au transport d'eau froide à 20 °C pendant 50 ans et une pression de service de 10 bars.

La classe d'application « Eau glacée » telle que définie dans le Guide Technique Spécialisé correspond aux installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.

2.2 Appréciation sur le système

2.2.1 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi

Aptitude à l'emploi

Les essais effectués permettent d'estimer que l'aptitude à l'emploi de ce système est satisfaisante

Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment l'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et l'exploitation de ceux-ci.

Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent avis. Le titulaire du présent avis conserve l'entière responsabilité de ces informations et déclarations.

Le fabricant garantit la conformité de ses produits vis à vis de la réglementation en vigueur relative aux matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

Données environnementales

Les raccords « PRESS-ID » ne disposent d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peuvent donc revendiquer aucune performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du système.

Gamme dimensionnelle

La gamme de tubes et raccords proposée permet la réalisation des installations les plus couramment rencontrées pour le domaine d'emploi visé.

2.2.2 Durabilité - Entretien

Pour les applications envisagées, la durée de vie des raccords est équivalente à celle des raccords traditionnels.

2.2.3 Fabrication et contrôle

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par le Demandeur (DTED).

2.2.4 Mise en œuvre

Le mode de mise en œuvre décrit dans le Dossier Technique est considéré comme adapté au produit, sans préjudice de la possibilité d'utiliser des outillages dont les fabricants auraient apporté la preuve de leur aptitude à la mise en œuvre des raccords objets du présent Avis Technique.

2.3 Prescriptions Techniques

2.3.1 Spécifications

- Caractéristiques dimensionnelles : elles doivent être conformes aux plans cotés avec tolérances déposés au CSTB.
- Résistance à la pression :
 - avec tubes en polyéthylène réticulé (PEX) :
95 °C : $\sigma = 4,4$ MPa - $t > 1000$ h.
 - avec tubes en polybutylène (PB) :
95 °C : $\sigma = 6,0$ MPa - $t > 1000$ h.

Note : la contrainte σ est la contrainte appliquée au tube.

2.3.2 Autocontrôle de fabrication et vérification

2.3.2.1 Autocontrôle

Les résultats des contrôles de fabrication (§ 3.2 du Dossier Technique) doivent être portés sur des fiches ou des registres.

2.3.2.2 Vérification

La vérification de l'autocontrôle est assurée par le CSTB suivant les dispositions prévues par le Référentiel de Certification CSTBat ou QB, elle comporte :

- l'examen en usine, par un inspecteur du CSTB, de la fabrication et de l'autocontrôle;
- la vérification des caractéristiques définies au paragraphe 2.3.1 du présent Cahier des Prescriptions, par des essais effectués au laboratoire du CSTB.

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation du produit dans le domaine d'emploi accepté (cf. paragraphe 2.1) est appréciée favorablement.

Validité

A compter de la date de publication présente en première page et jusqu'au 30 novembre 2025.

*Pour le Groupe Spécialisé n° 14.1
Le Président*

3. Remarque complémentaire du Groupe Spécialisé

Depuis la version précédente, cet Avis n'a fait l'objet d'aucune modification.

*Le Rapporteur du Groupe Spécialisé
n°14.1*

Dossier Technique

établi par le demandeur

A. Description

1. Généralités

1.1 Identité

- Désignation commerciale du produit : « PRESS-ID »
- Société : Ningbo IDC International Trading Co., Ltd.
15FL, Xingye Building, No.901 East Baizhang Road,
CN-Ningbo 315000
- Usine : Zhejiang IDC Fluid Control Co., Ltd.
CN-Yuhuan Mechanical & Electrical Industrial Zone
Zhejiang

1.2 Définition

Raccords métalliques à glissement en laiton, pour tubes en matériaux de synthèse en PEX ou PB destinés à véhiculer de l'eau chaude ou froide sous pression.

Dimensions : 12 x 1,1 – 16 x 1,5 – 20 x 1,9 – 25 x 2,3 et 32 x 2,9 (tubes de série S = 5 selon ISO 4065).

L'association de ces raccords avec des tubes semi-rigides de série S = 5 en PEX ou PB faisant l'objet d'Avis Technique constitue un système de famille A : Avis Technique formulé pour un type de raccord associé à des tubes sous Avis Technique.

1.3 Domaine d'emploi

- Classe 2 : 6 bar - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C/10 bar),
- Classe 4 : 6 bar - Radiateurs basse température, chauffage par le sol,
- Classe 5 : 6 bar - Radiateurs haute température,
- Classe « Eau glacée » : 10 bar.

Les classes d'application 2, 4 et 5 sont conformes à la norme ISO 10508 et correspondent aux conditions d'utilisation définies dans le tableau suivant :

Classe	Régime de service	Régime maximal	Régime accidentel	Application type
2	70°C 49 ans	80°C 1 an	95°C 100 h	Alimentation en eau chaude et froide sanitaire
4	20°C 2,5 ans + 40°C 20 ans + 60°C 25 ans	70°C 2,5 ans	100°C 100 h	Radiateurs basse température, chauffage par le sol
5	20°C 14 ans + 60°C 25 ans + 80°C 10 ans	90°C 1 an	100°C 100 h	Radiateurs haute température

Selon la norme ISO 10508 il est rappelé que quelle soit la classe d'application retenue le système doit également satisfaire au transport d'eau froide à 20 °C pendant 50 ans et une pression de service de 10 bars.

La classe d'application « Eau glacée » telle que définie dans le Guide Technique Spécialisé correspond aux installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.

2. Définition des matériaux constitutifs

Les différents composants des raccords sont en laiton de décolletage ou de matriçage symboles CuZn40Pb2, CuZn39Pb3 de désignations respectives CW617N, CW614N selon les normes NF EN 12164 et NF EN 12165).

La bague de sertissage est en acier inoxydable AISI 304.

3. Définition du produit

Les raccords « PRESS-ID » sont des raccords à sertir qui se composent des éléments suivants (figure 1) :

- un corps métallique comportant :

- soit, dans le cas d'une liaison tube/réseau, une extrémité fileté ou taraudée au pas du gaz (manchon fixe), l'autre extrémité constituant un insert pour le tube,

- soit, dans le cas d'une liaison tube/tube, un insert pour le tube.

- Une bague de sertissage en acier inoxydable venant comprimer le tube sur l'insert par déformation mécanique à l'aide d'une pince à sertir.

La réalisation des assemblages est effectuée à l'aide des pinces à sertir définies dans le paragraphe 3.13.



Figure 1 - Photo du raccord « PRESS-ID »

3.1 Diamètres, épaisseurs, tolérances - Gamme dimensionnelle

3.1.1 Raccords

La gamme comporte pour chacun des diamètres proposés des raccords mixtes (mâle ou femelle), des manchons, coudes, tés ...

Les schémas portant cotes et tolérances des raccords ont été communiqués au CSTB.

3.1.2 Tubes

Les diamètres et épaisseurs des tubes en matériaux de synthèse associés sont conformes à la série S = 5 de la norme ISO 4065 (12 x 1,1 – 16 x 1,5 – 20 x 1,9 – 25 x 2,3 et 32 x 2,9).

3.1.3 Outils d'assemblage

Le fabricant a validé les outils suivants pour la réalisation des assemblages :

- sertisseuse batterie REMS Akku-Press – Profil H et Rfz,
- sertisseuse secteur REMS Power-Press – Profil H et Rfz,
- pince VIRAX VIPER P 20 – Profil H et RFP,
- pince VIRAX VIPER I 21 – Profil H et RFP,
- pince ROMAXPRESS Liner de ROTHENBERGER – Profil R et RF.

Les opérations de sertissage ne doivent être réalisées qu'à l'aide des outillages spécifiques proposés par le fabricant.

3.2 Contrôles de fabrication

3.2.1 Sur matière première

Vérification du certificat d'analyse des fournisseurs.

3.2.2 En usine lors de la fabrication

Contrôle statistique de l'aspect, du marquage, des dimensions des différents composants des raccords selon les dispositions précisées par les procédures qualité du fabricant.

3.2.3 Certification

Le système fait l'objet de la certification CSTBat ou QB.

3.3 Marquage

La Société King Industrial Limited s'engage à respecter les exigences définies au § 1.2 « Identification » de la partie Avis Technique.

3.4 Description du processus de fabrication

L'usine est sous système de management de la qualité ISO 9001.

Les différents composants des raccords sont fabriqués par décolletage ou matriçage.

3.5 Etat de livraison

(conditionnement, emballage)

Les raccords sont livrés sous sachets plastiques conditionnés sous emballage carton.

4. Description de la mise en œuvre

4.1 Généralités

La mise en œuvre doit être effectuée :

- pour la classe 4 (planchers chauffants) : conformément au DTU 65.14 « Exécution de planchers chauffants à eau chaude » ;
- pour les classes 2 et 5 : conformément au « Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) de mise en œuvre des systèmes de canalisations à base de tubes en matériaux de synthèse : tubes en couronnes et en barres » (*Cahier CSTB 2808_V2* – Novembre 2011).

Pour interprétation du CPT (*Cahier CSTB 2808_V2* – Novembre 2011), il y a lieu de considérer que les raccords PRESS-ID ne comprenant que des liaisons par sertissage sont indémontables.

4.2 Réalisation des assemblages

La réalisation des assemblages ne doit s'effectuer qu'avec l'aide des outillages proposés par le fabricant. La réalisation des assemblages et effectuée de la façon suivante (*figure 2*) :

- couper le tube et l'insérer dans le raccord,
- monter les mâchoires correspondantes sur la pince à sertir,
- placer le raccord dans la mâchoire et presser pour terminer le montage.

5. Mode d'exploitation commerciale du produit

La commercialisation en France du système est assurée par un réseau de distributeurs.

B. Résultats expérimentaux

Des essais ont été réalisés au CSTB sur ces raccords dans le cadre de l'instruction de l'Avis Technique.

Depuis la formulation de cet Avis Technique des vérifications périodiques sont effectuées dans le cadre de la certification CSTBat ou QB. Les résultats obtenus permettent de vérifier la conformité de ces produits aux spécifications annoncées.

C. Références

C1. Données Environnementales (1)

Les raccords « PRESS-ID » ne font pas l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE). Ils ne peuvent donc revendiquer aucune performance environnementale particulière.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d'être intégrés.

C2. Autres références


Les quantités annuelles commercialisées par le titulaire ont été communiquées au CSTB.

(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis.

Figures du Dossier Technique



1. Couper le tube.

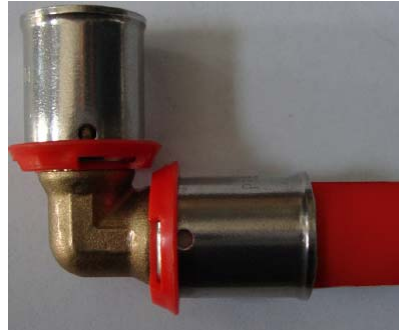

2. Insérer le tube dans le raccord.



3. Monter les mâchoires correspondantes sur la pince.



4. Placer le raccord dans la mâchoire.



5. Presser pour terminer le montage.

Remarques : Ce montage peut aussi être réalisé avec des outils automatiques.

Figure 2 - Réalisation de l'assemblage